


2. 福島第一原子力発電所の計算結果

福島第一津波水位変化概念図

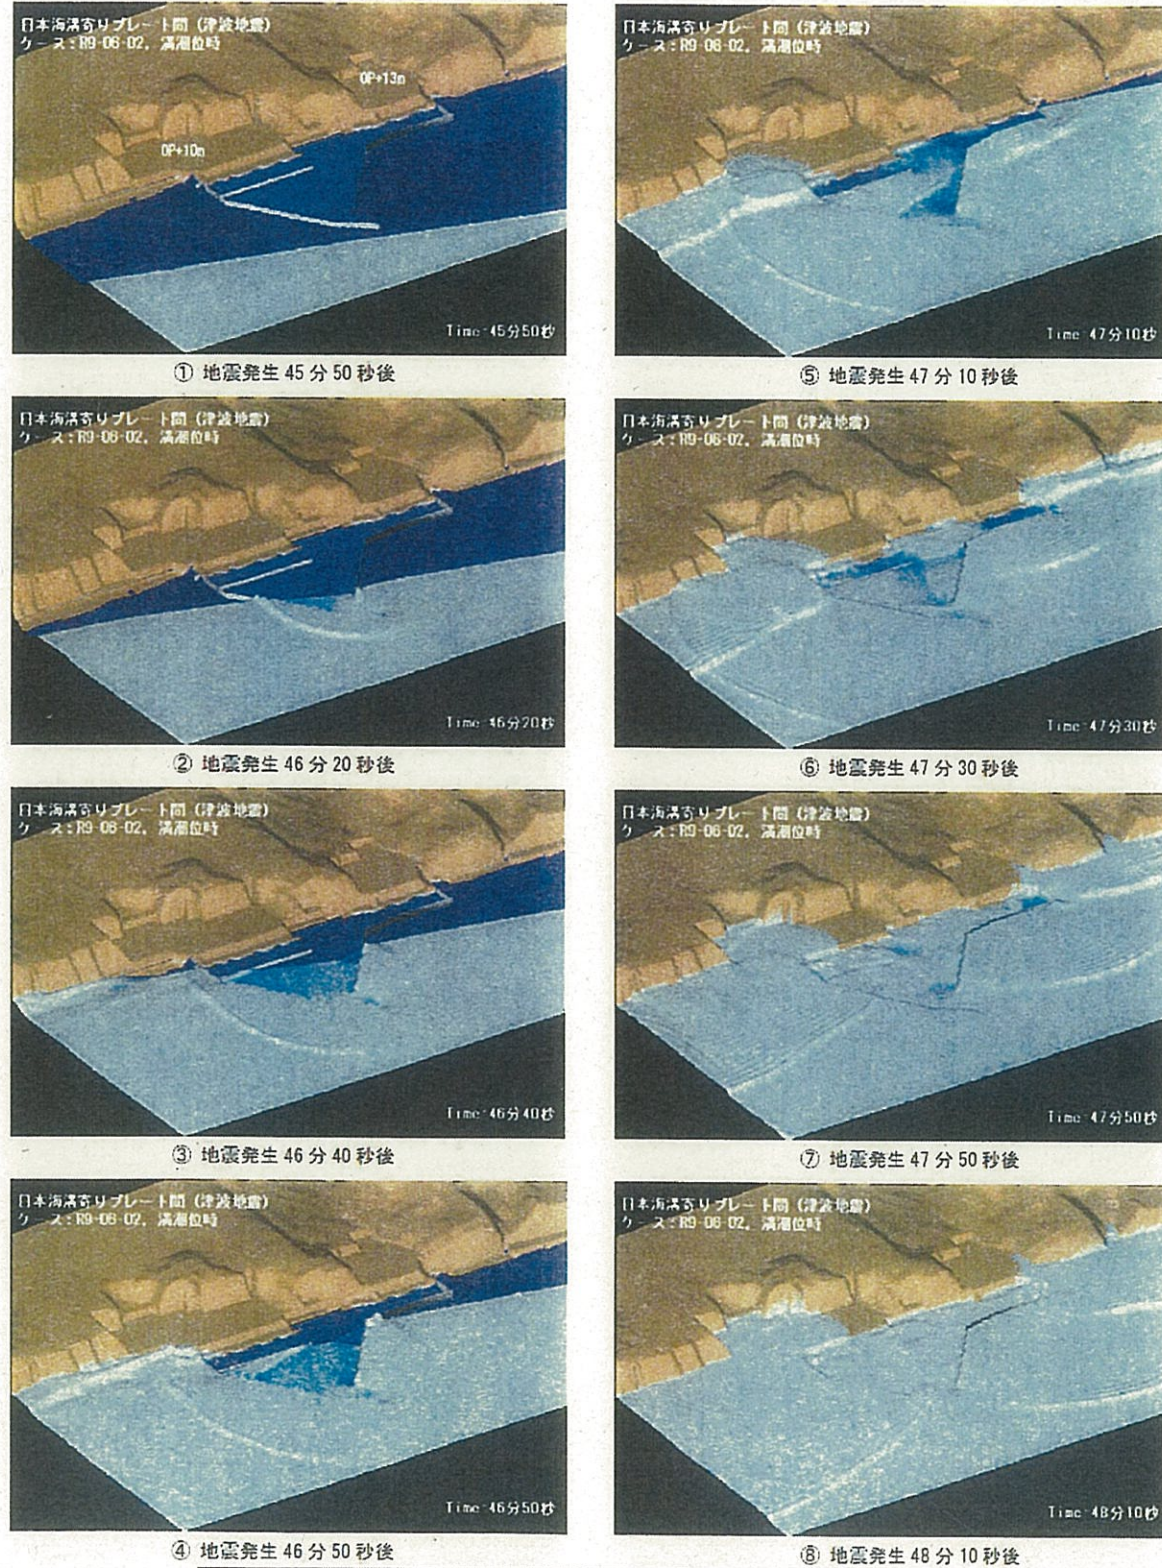

敷地南部の放水口付近から敷地 (O.P.10m) へ遡上する。
取水口前面 (O.P.4m) からも遡上するが、敷地高さまでは達しない。
敷地北部からも敷地 (O.P.13m) へ遡上するが、浸水深は小さい。

福島第一最大浸水深図

